



## Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

**Odstávka číslo: 230480532**

**Dne**

**09.11.2023 od 07:45 do 09.11.2023 14:45**

**Vypnuté adresy:**

**Obec**

**Část obce**

**Ulice**

**Vypnutá oblast:**

**ul. Újezd I. ul. Újezd II. ul. Újezd II. část obce od č.p.134 a č.p.166 sm. kostel po konec ulice; část obce od č.p.202 a č.p.259 a č.p.286 sm. Medlovice po konec obce**

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

**Upozornění:**


V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností EG.D, a.s.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77 nebo navštivte [www.egd.cz](http://www.egd.cz), kde najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny.

Děkujeme Vám za pochopení.

EG.D, a.s.

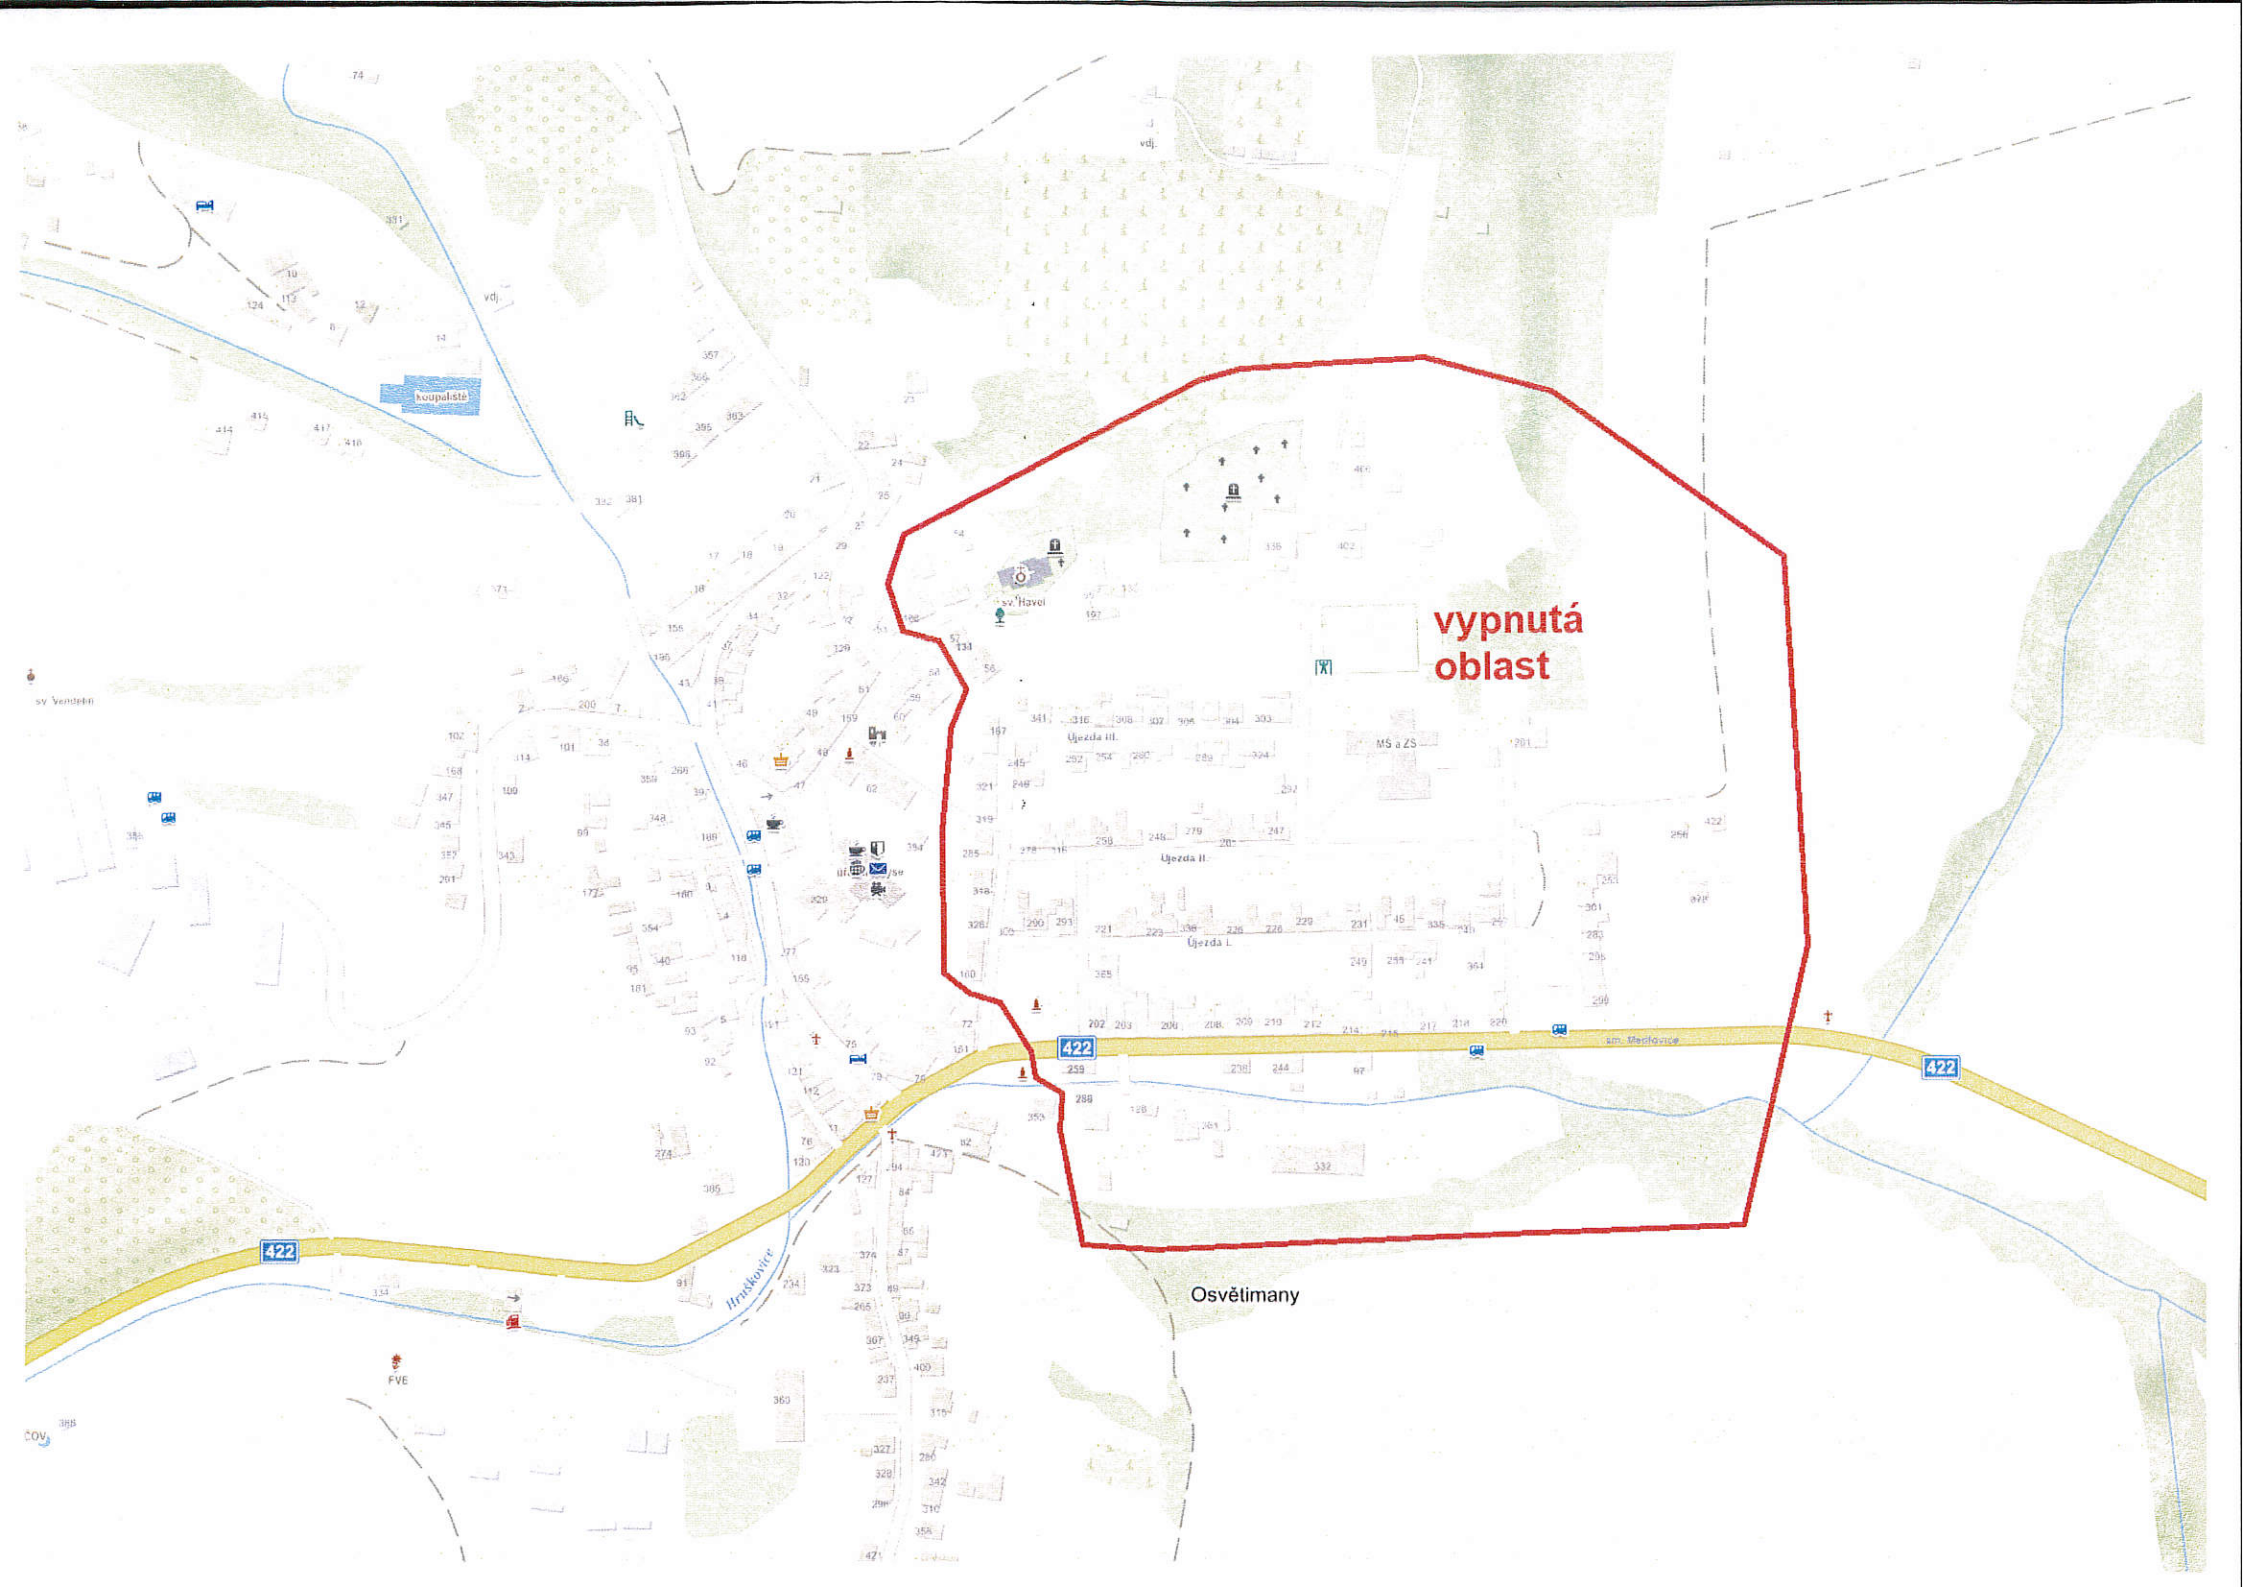

vypnutá  
oblast

422

422

422

Hrádkovka

Osvětimany

FVE

Koupaliště

Havel

Újezdá III.

Újezdá II.

Újezdá I.

MŠ a ZŠ

sv. Václav

COV